


Diagram over

TOR OLYMPIC H 6 ^{AM/}FM 220 V \approx

TOR

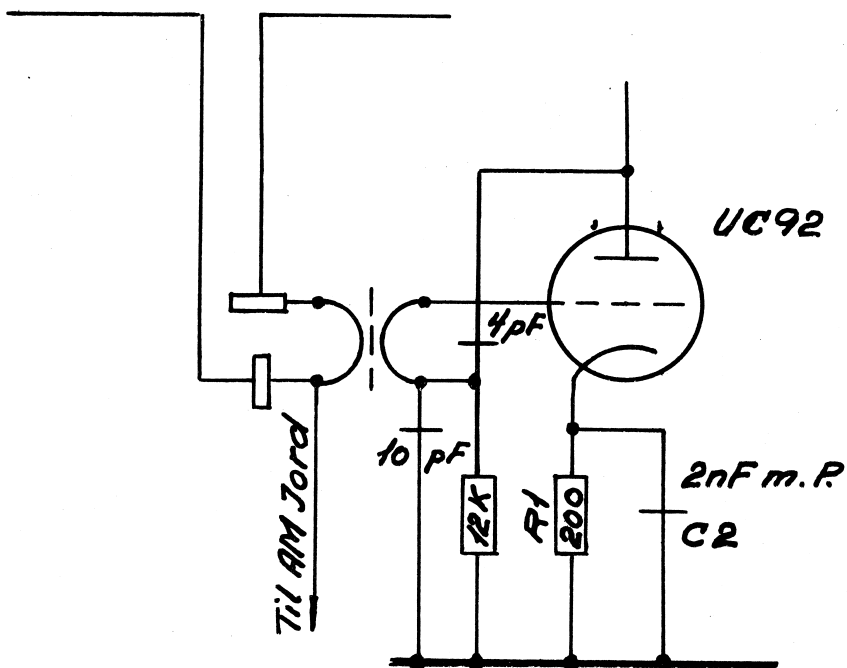


Paa Diagrammet er:
 C21 flyttet fra Stel til G2 paa UF85.
 Der er tilføjet en 2nF (m.p.) Blokkondensator
 fra G1 detraadsben paa UCH81 til Stel.

Ændring af FM-antenneindgang for

TOR

OLYMPIC H 6 AM/FM

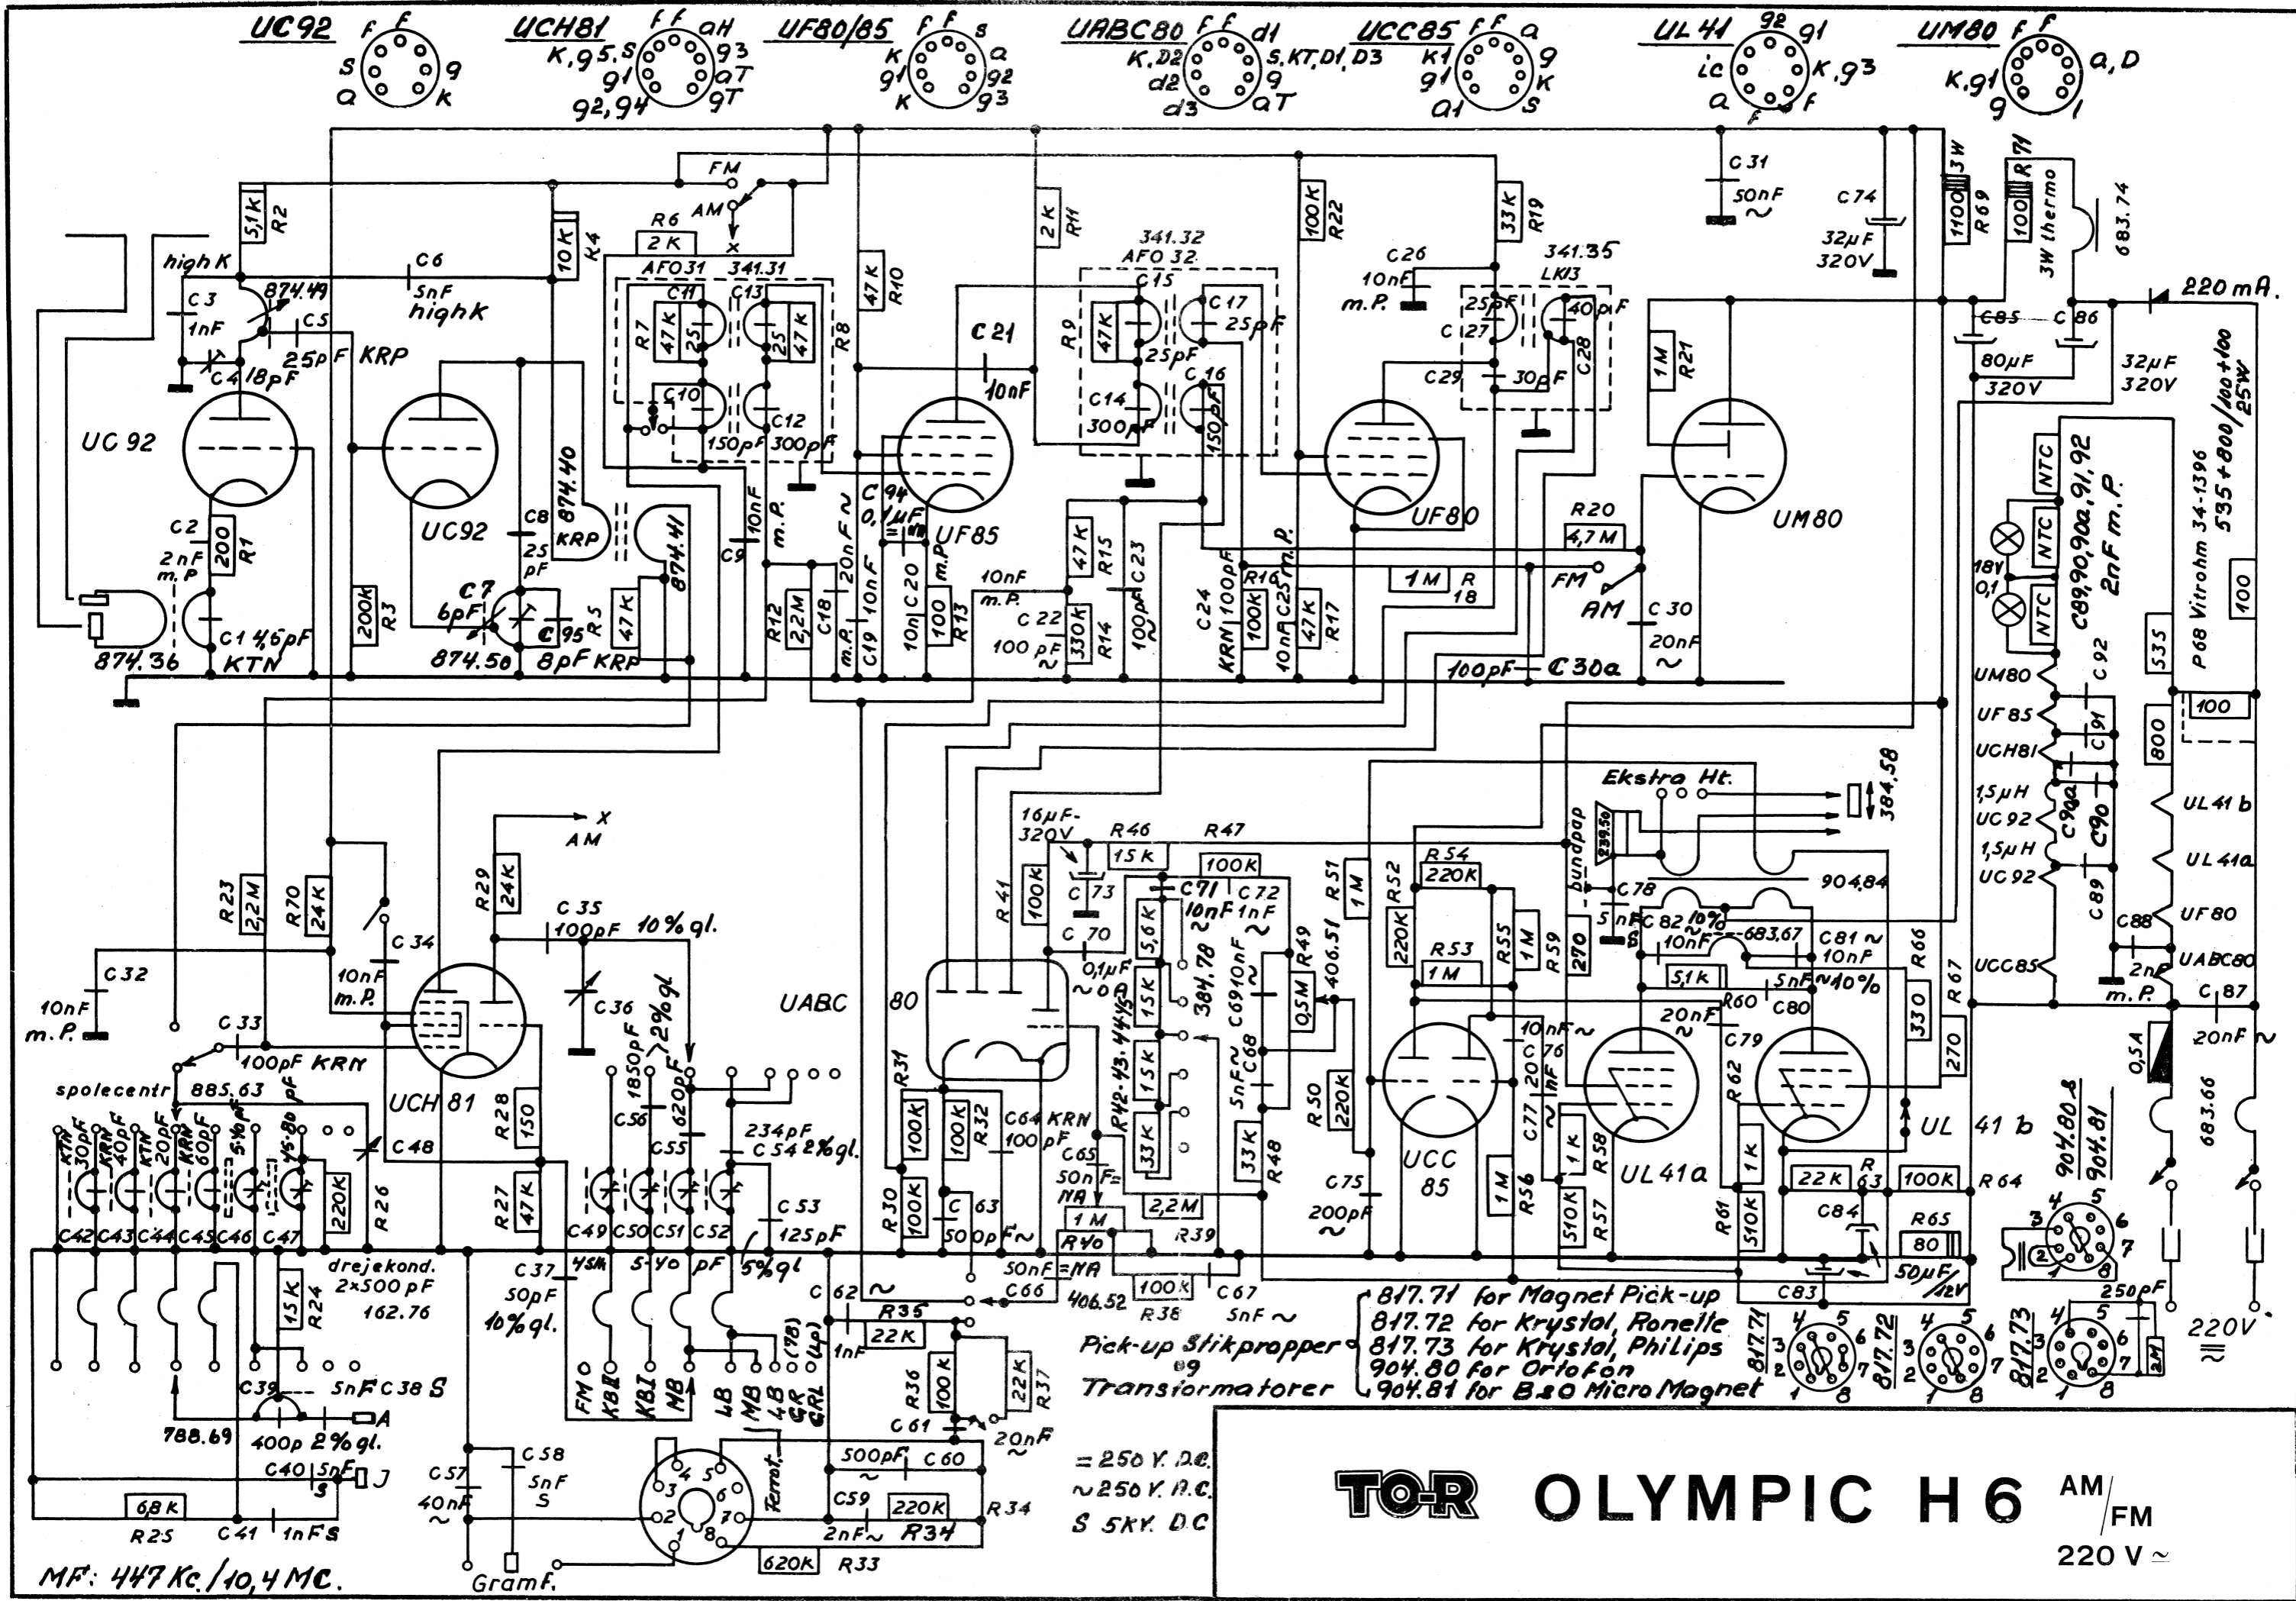

Jævnfør special-diagram for ændring af antenneindgang

TOR OLYMPIC H6 AM/FM
220 V ~

- 817.71 for Magnet Pick-up
 - 817.72 for Krystal, Ronelle
 - 817.73 for Krystal, Philips
 - 904.80 for Orlofon
 - 904.81 for B&O Micro Magnet
- Pick-up Stikpropper
 Transformatorer
- = 250 V. D.C.
 ~ 250 V. A.C.
 S 5KV. D.C

MF: 447 Kc./10,4 Mc.